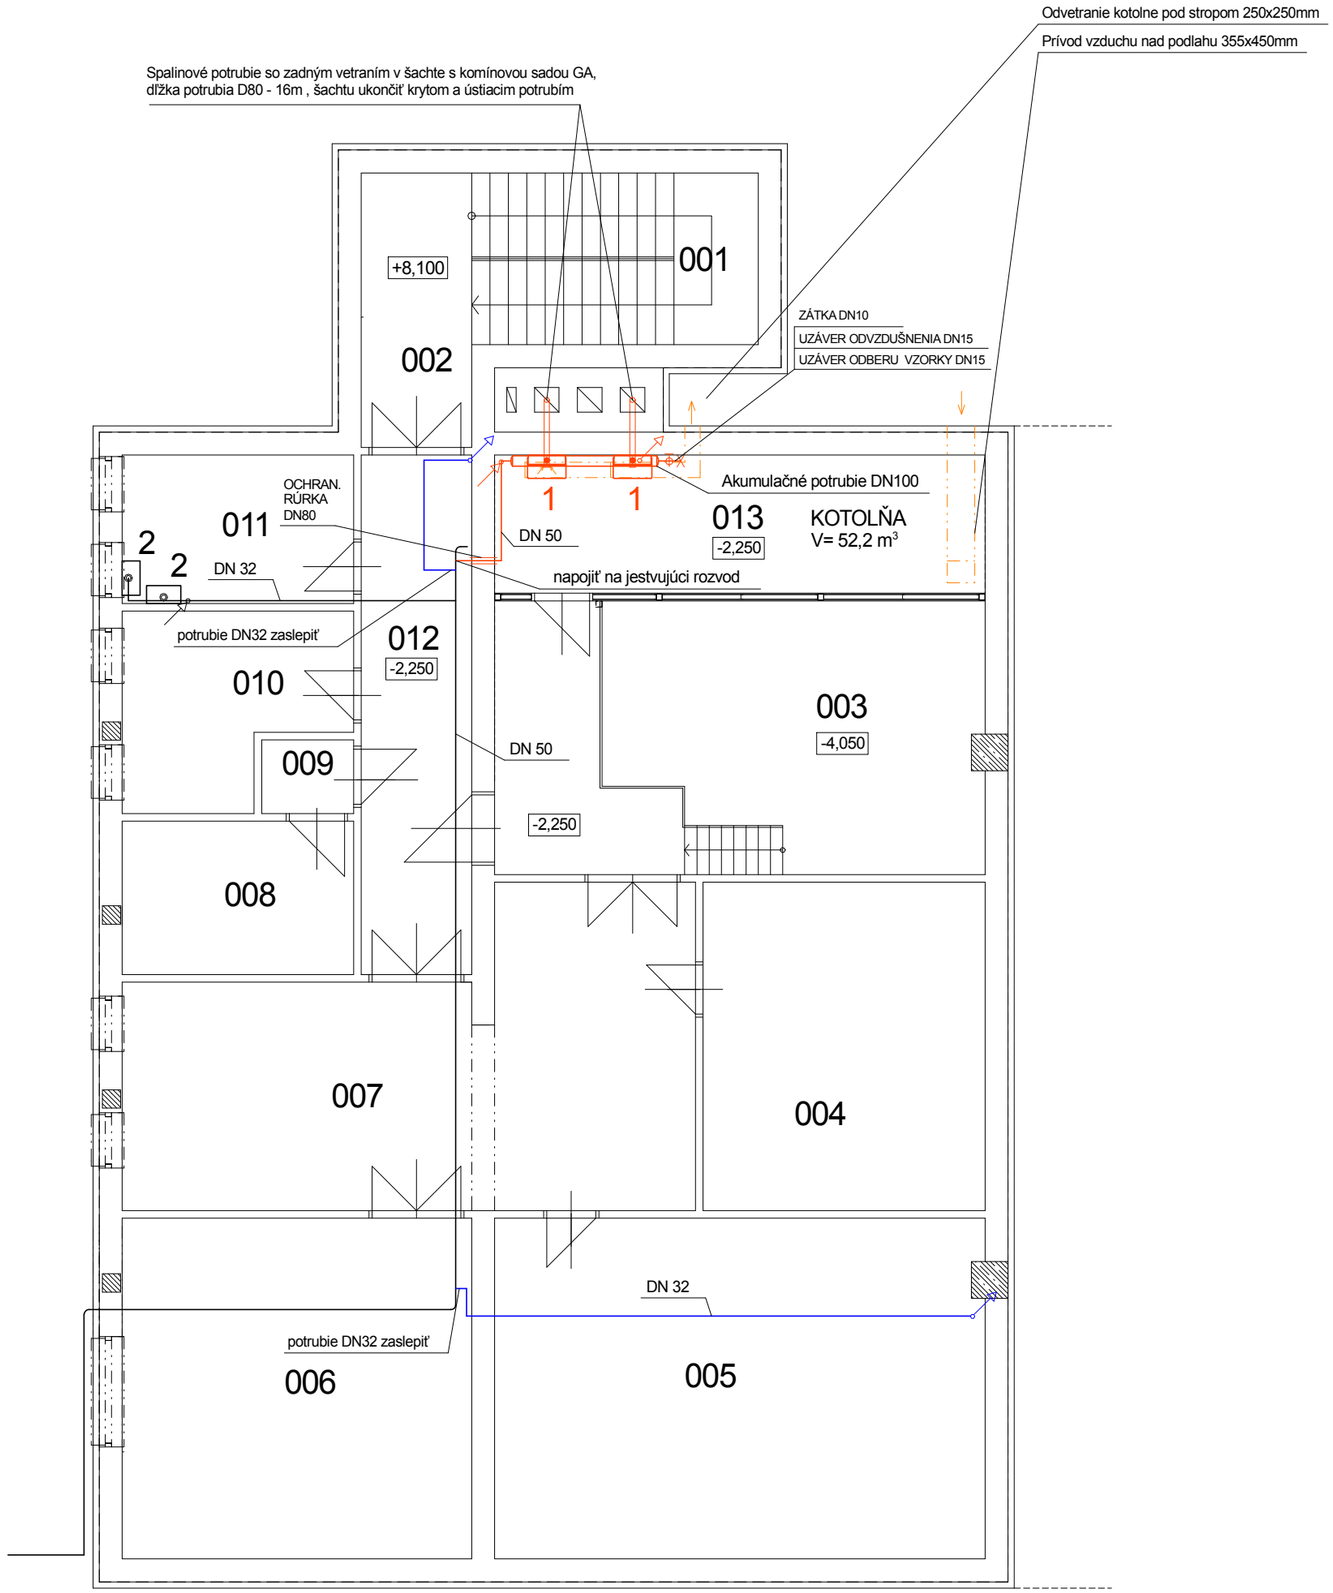

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.m	Účel miestnosti	Plocha m^2	Poznámka
001	Schodisko	13,09	
002	Chodba	10,93	
003	Kotolňa	35,68	
004	Sklad	24,63	
005	Sklad	44,52	
006	Dielňa	31,66	
007	Sklad	39,90	
008	Šatňa	9,44	
009	Predsieň	1,80	
010	Dielňa	10,30	
011	Kotolňa	9,14	
012	Chodba	15,25	
013	Plyn. kotolňa	18,00	
Úžitková plocha celkom:		252,24	

1 PLYNOVÝ KOTOL
BUDERUS LOGAMAXPLUS GB 192 -50i - 48,9 kW
5,15 m3/hod
G.U.DN20

2 PLYNOVÝ KOTOL
VIESSMANN VITODENS 100 - 35,0 kW
3,6 m3/hod
G.U.DN15

Doplňovaný rozvod plynu

Jestvujúci rozvod plynu

Jestvujúci rozvod plynu určený na demontáž

Dvere 900/1970 so zárubňou podľa požiarne odolné 30min.
Rozvod vzduchotechniky 250x250 - 4500mm +
protidažďová žalúzia, 355x450mm - 5200mm +
protidažďová žalúzia.
Do kotolne 013 doplniť osvetlenie a zásuvkový obvod
+ 7 zásuviek.
Ku kotlom dotiahnuť prívod vody cca 8m ,kondenzát
napojiť na kanalizačný rozvod potrubím DN50
o dĺžke cca 12m.

Ved.proj. : Brodňan O.	Investor : Obec Habovka	Projekcia Štúr Milan
Zod. proj. : Ing. Štúr	Stavba : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka - zmena plynofikácie	
Vypracoval : Ing. Štúr		
Dátum : 1116		Č. zákazky : 261116 / Číslo výkresu : 1
Profesia :	Obsah : Pôdorys I. podzemného podlažia	Mierka : M 1 :100