



MONTÁŽNÁ SCHÉMA M 1:50

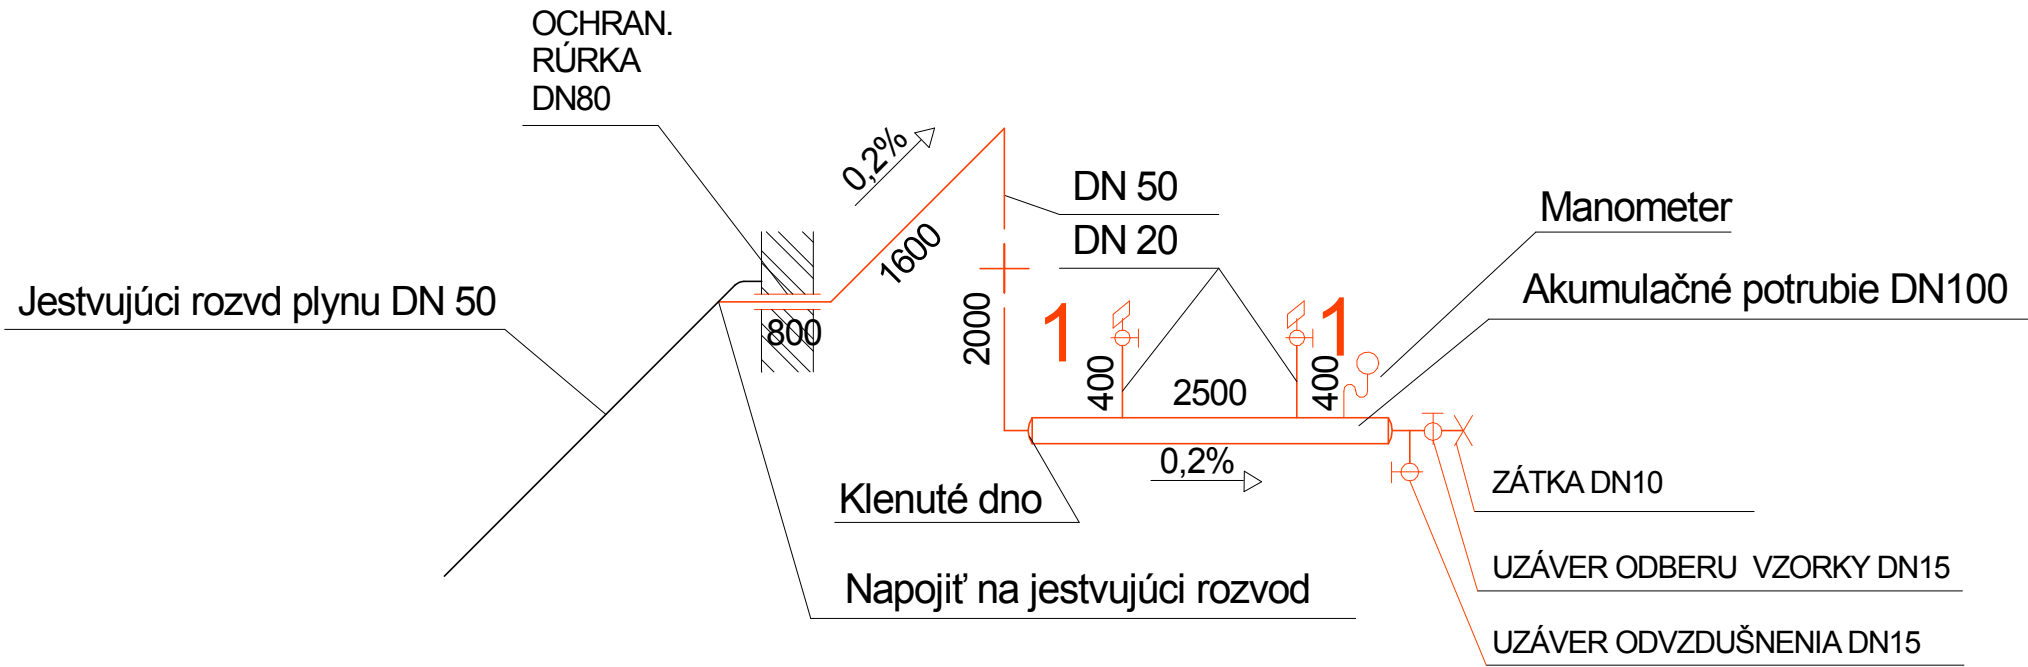

- 1 PLYNOVÝ KOTOL
BUDERUS LOGAMAXPLUS GB 192 -50i - 48,9 kW
5,15 m3/hod
G.U.DN20

— Doplnovaný rozvod plynu

— Jestvujúci rozvod plynu

Ved.proj. : Brodňan O.	Investor : Obec Habovka		
Zod. proj. : Ing. Štúr	Stavba : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka - zmena plynofikácie		
Vypracoval : Ing. Štúr			
Dátum : 1116			
Profesia :	Obsah : Montážna schéma	Č. zákazky : 261116	Číslo výkresu : 3