


LEGENDA- vykurovanie:
Potrubné rozvody sú vedené ponad podlahu okolo stien aj stupačky sú vedené popri stene. Vo vyznačených úsekoch sú rozvody vedené popod strop prípadne zasekané v podlahe V miestnosti kotolňa sú rozvody vedené popod strop. Potrubia v kotolni budú izolované izoláciou TUBOLIT o hr. 20 mm.

Pripojenie radiátorov na vykurovací rozvod bude armatúrami Herz

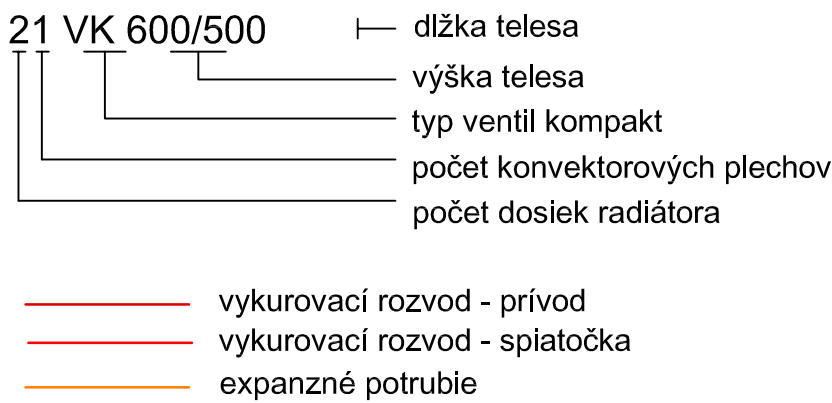

Č. zar.		Kusy
3	PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYPU KORAD VK	5

INVESTOR / STAVEBNÍK:	Obec HABOVKA	KaProSolutions s.r.o. VYKUROVANIE - VETRANIE - KLIMATIZÁCIA 0908 593 408 Andrej.kapjor@pobox.sk		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.	STUPEŇ PD:		
VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Brezáni, PhD.	PSP		
MIESTO STAVBY/ PARCELA:	Pod Grúňom č 24, 027 32 Habovka	FORMÁT:		
STAVBA:	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka	DÁTUM:		
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	PROFESIA:	VÝKRES Č.: SADA Č.:	
OBSAH VÝKRESU:	Vykurovanie objektu - 3.NP	VYKUROVANIE		
		MIERKA:	1:75	04